





倍率 1/1



単位: mm

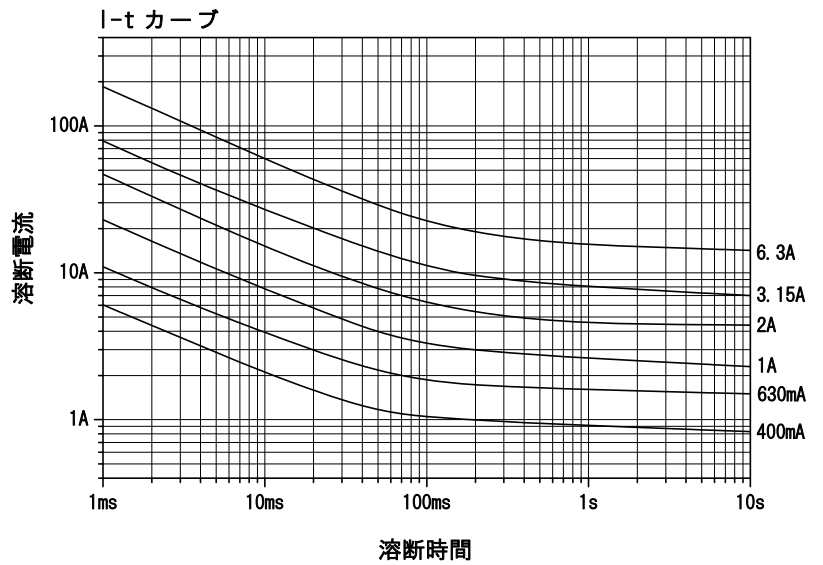

上記の I-t カurve は当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認 証	定格電流 ( $I_N$ )	定格遮断電流		耐久試験	溶断時間/ 電流特性
AC250V	SEMKO Certified BSI Licensed	400mA・500mA・630mA・800mA 1A・1.25A・1.6A・2A・2.5A 3.15A・4A・5A・6.3A	1500A	力率 0.7 - 0.8	*1	*2

\*1: 1.2  $I_N$  で 1 時間 ON、15 分 OFF のサイクルを 100 回繰り返した後、1.5  $I_N$  で 1 時間以上通電可能

\*2:

定格電流	2.1 $I_N$	2.75 $I_N$	4.0 $I_N$	10 $I_N$
400mA - 3.15A	30 分以内	0.01 秒 - 2 秒	0.003 秒 - 0.3 秒	0.02 秒以内
4A - 6.3A		0.01 秒 - 3 秒		